




Edital N.º 21/2010

-----José Veiga Maltez, Presidente da Câmara Municipal da Golegã, torna público, nos termos do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Setembro, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, os resultados obtidos no 1º Semestre de 2010, no decorrer do programa de controlo de qualidade da água de consumo humano.-----

----- E, para constar, se pública o presente edital e outros de igual teor, que serão afixados nos lugares de estilo.-----

1º Semestre de 2010							
Parâmetro	Valor máximo	Valor mínimo	Valor médio	V.P.	Unidades	N. de análises realizadas	N.º de incumprimentos
Controlo de Rotina 1							
Escherichia coli	0,00	0,00	0,00	0	UFC/100 ml	12	0
Bactérias coliformes	2,00	0,00	0,17	0	UFC/100 ml	13	1
Desinfectante residual	0,30	0,08	0,22	mg/l	13	0
Nº colónias 22°C	135,00	1,00	52,60	UFC/ml	12	0
Nº colónias 37°C	120,00	0,00	36,83	UFC/ml	12	0
Controlo de Rotina 2							
Amónio	0,05	0,04	0,04	0,5	mg/l NH4	6	0
Condutividade	286,00	202,00	230,40	2500	uS/cm a 20°C	6	0
Cor	3,50	2,00	2,30	20	mg/l escala Pt-Co	6	0
Oxidabilidade	1,30	1,00	1,06	5	mg/l O2	6	0
pH	7,30	7,00	7,22	6,5-9,0	Unidades de pH	6	0
Sabor	3,00	0,00	3,00	0	Factor de diluição	6	0
Cheiro (25°C)	3,00	0,00	1,80	0	Factor de diluição	6	0
Turvação	0,40	0,40	0,40	4	UNT	6	0
Nitratos	4,00	4,00	4,00	50	mg/l NO3	6	0
Nitritos	0,00	0,00	0,00	0,5	mg/l NO2	6	0
Manganês	1,00	1,00	1,00	50	ug/l Mn	6	0






1º Semestre de 2010							
Parâmetro	Valor máximo	Valor mínimo	Valor médio	V.P.	Unidades	N. de análises realizadas	N.º de incumprimentos
Controlo de Inspeção							
1,2 dicloretano	<0,5	ug/l	1	0
Cloreto de vinilo	---	0,5	ug/l	1	0
Benzeno	<0,5	1	ug/l	1	0
Benzo(a) pireno	<0,01	0,01	ug/l	1	0
Benzo(b) fluoranteno	<0,03	SomaPAH 0,1	ug/l	1	0
Benzo(k) fluoranteno	<0,01	SomaPAH 0,1	ug/l	1	0
Benzo(g,h,i) perileno	<0,02	SomaPAH 0,1	ug/l	1	0
Indeno(1,2,3- cd) pireno	<0,00 5	SomaPAH 0,1	ug/l	1	0
Antimónio	<2	5	ug/l Sb	1	0
Arsénio	5	10	ug/l As	1	0
Boro	<0,2	1	mg/l B	1	0
Cádmio	<0,5	5	ug/l Cd	1	0
Cobre	<0,00 8	2	mg/l Cu	1	0
Chumbo	<2	25	ug/l Pb	1	0
Crómio	<0,5	50	ug/l Cr	1	0
Mercúrio	<0,5	1	ug/l Hg	1	0
Níquel	6	20	ug/l Ni	1	0
Selénio	<0,1	10	ug/l Se	1	0
Sódio	42	200	mg/l Na	1	0
Clorofórmio	<2	Soma THM 100	ug/l	1	0
Bromofórmio	<2	Soma THM 100	ug/l	1	0
Bromodiclorometano	<1	Soma THM 100	ug/l	1	0
Dibromoclorometano	<2	Soma THM 100	ug/l	1	0
Tricloroeteno	<2	10	ug/l	1	0
Tetracloroeteno	<1	10	ug/l	1	0
Bromatos	<2	10	ug/l BrO3-	1	0
Cianetos	<40	50	ug/l CN	1	0
Cloretos	37,0	250	mg/l Cl	1	0
Fluoretos	<0,4	1,5	mg/l F	1	0
Sulfatos	<12	250	mg/l SO4	1	0
Alumínio	<10	200	ug/l Al	1	0
Ferro	22	200	ug/l Fe	1	0
Magnésio	3,4	50	mg/l Mg	1	0
Cálcio	<6	100	mg/l Ca	1	0
Dureza total	25	150-500	mg/l CaCO3	1	0
Clostridium perfringens	0	0	UFC/ 100 ml	1	0
Enterococos	0,00	0,00	0,00	0	UFC/100 ml	1	0



1º Semestre de 2010 (continuação)							
Parâmetro	Valor máximo	Valor mínimo	Valor médio	V.P.	Unidades	N. de análises realizadas	N.º de incumprimentos
Pesticidas							
Bentazona	<0,1	0,1	ug/l	1	0
S-Metalacoloro	<0,1	0,1	ug/l	1	0
Alacloro	<0,1	0,1	ug/l	1	0
Diurão	<0,1	0,1	ug/l	1	0
Terbutilazina	<0,1	0,1	ug/l	1	0
Triclopir	<0,1	0,1	ug/l	1	0
Atrazina	<0,1	0,1	ug/l	1	0
2,4-D	<0,1	0,1	ug/l	1	0

Paços do Concelho de Golegã, 12 de Agosto de 2010

O Presidente da Câmara

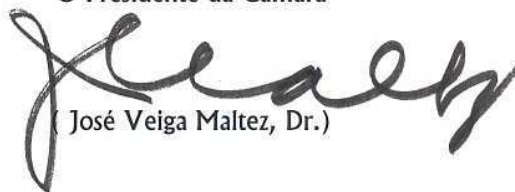

(José Veiga Maltez, Dr.)

